




WYMIAROWANIE WYKOPÓW dla rur preizolowanych STAR PIPE

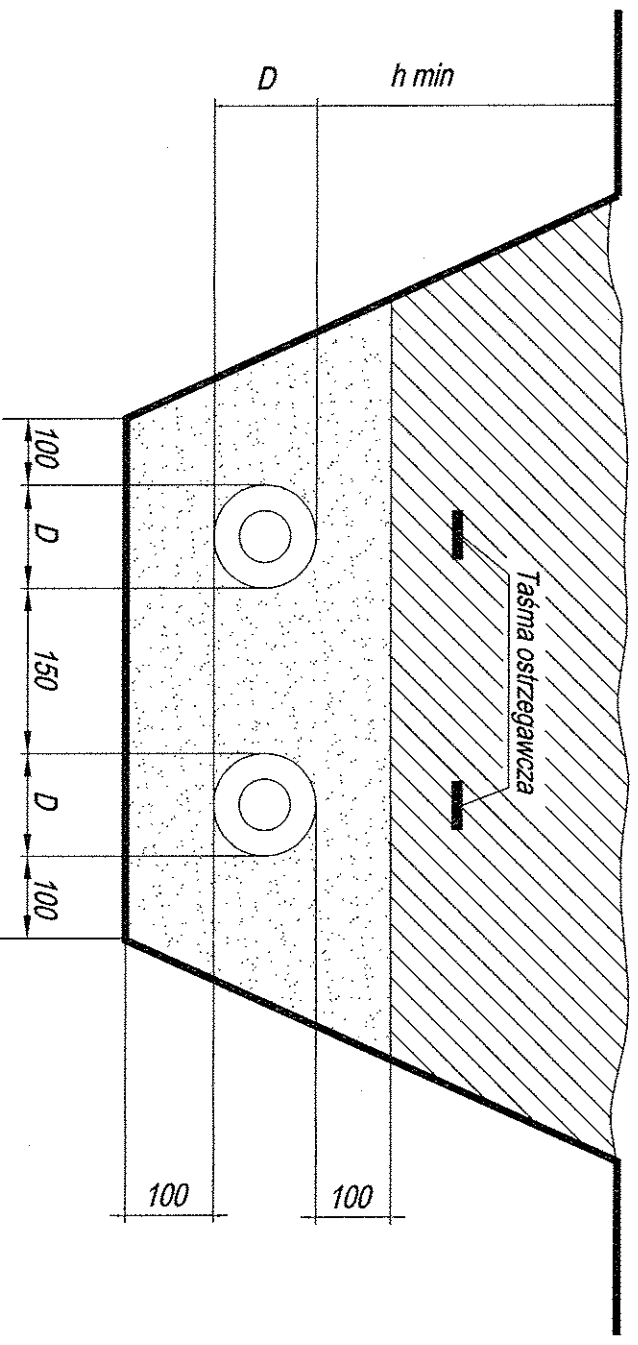

h min - 0,6m

D - średnica zewnętrzna rury preizolowanej

UWAGA: Kąt nachylenia skarpy jest zależny od rodzaju gruntu:
- Kat. I-II - 1/1
- Kat. III-IV - 1/0,6
W uzasadnionych przypadkach nachylenie skarpy można zmniejszyć.

		PUH "RAHMAD" Janusz Czerepaniak Koszalin	
TEMAT: Projekt Budowlony		OBJEKT: Przyłącze ciepłownicze	
Przyłącze ciepłownicze do budynku		Przyłącze ciepłownicze	
KITBS no dz. nr 33/25 w Karlinie		Ø114,3/200 mm	
PROJEKTOWAŁ NR UPRAWNIENI	NAZWISKO	PODPIS	SKALA
mgr inż. M. Wilczek ZAP/0123/PWOS/04			—
SPRAWDZIŁ NR UPRAWNIENI		NR RYS.	
mgr inż. J. Czerepaniak ZAP/0122/PWOS/04		6	
		INWESTOR	EC Karlino
		DATA	05.2010

tel: 094 3404710