


RZUT PIWNIC
skala 1:50

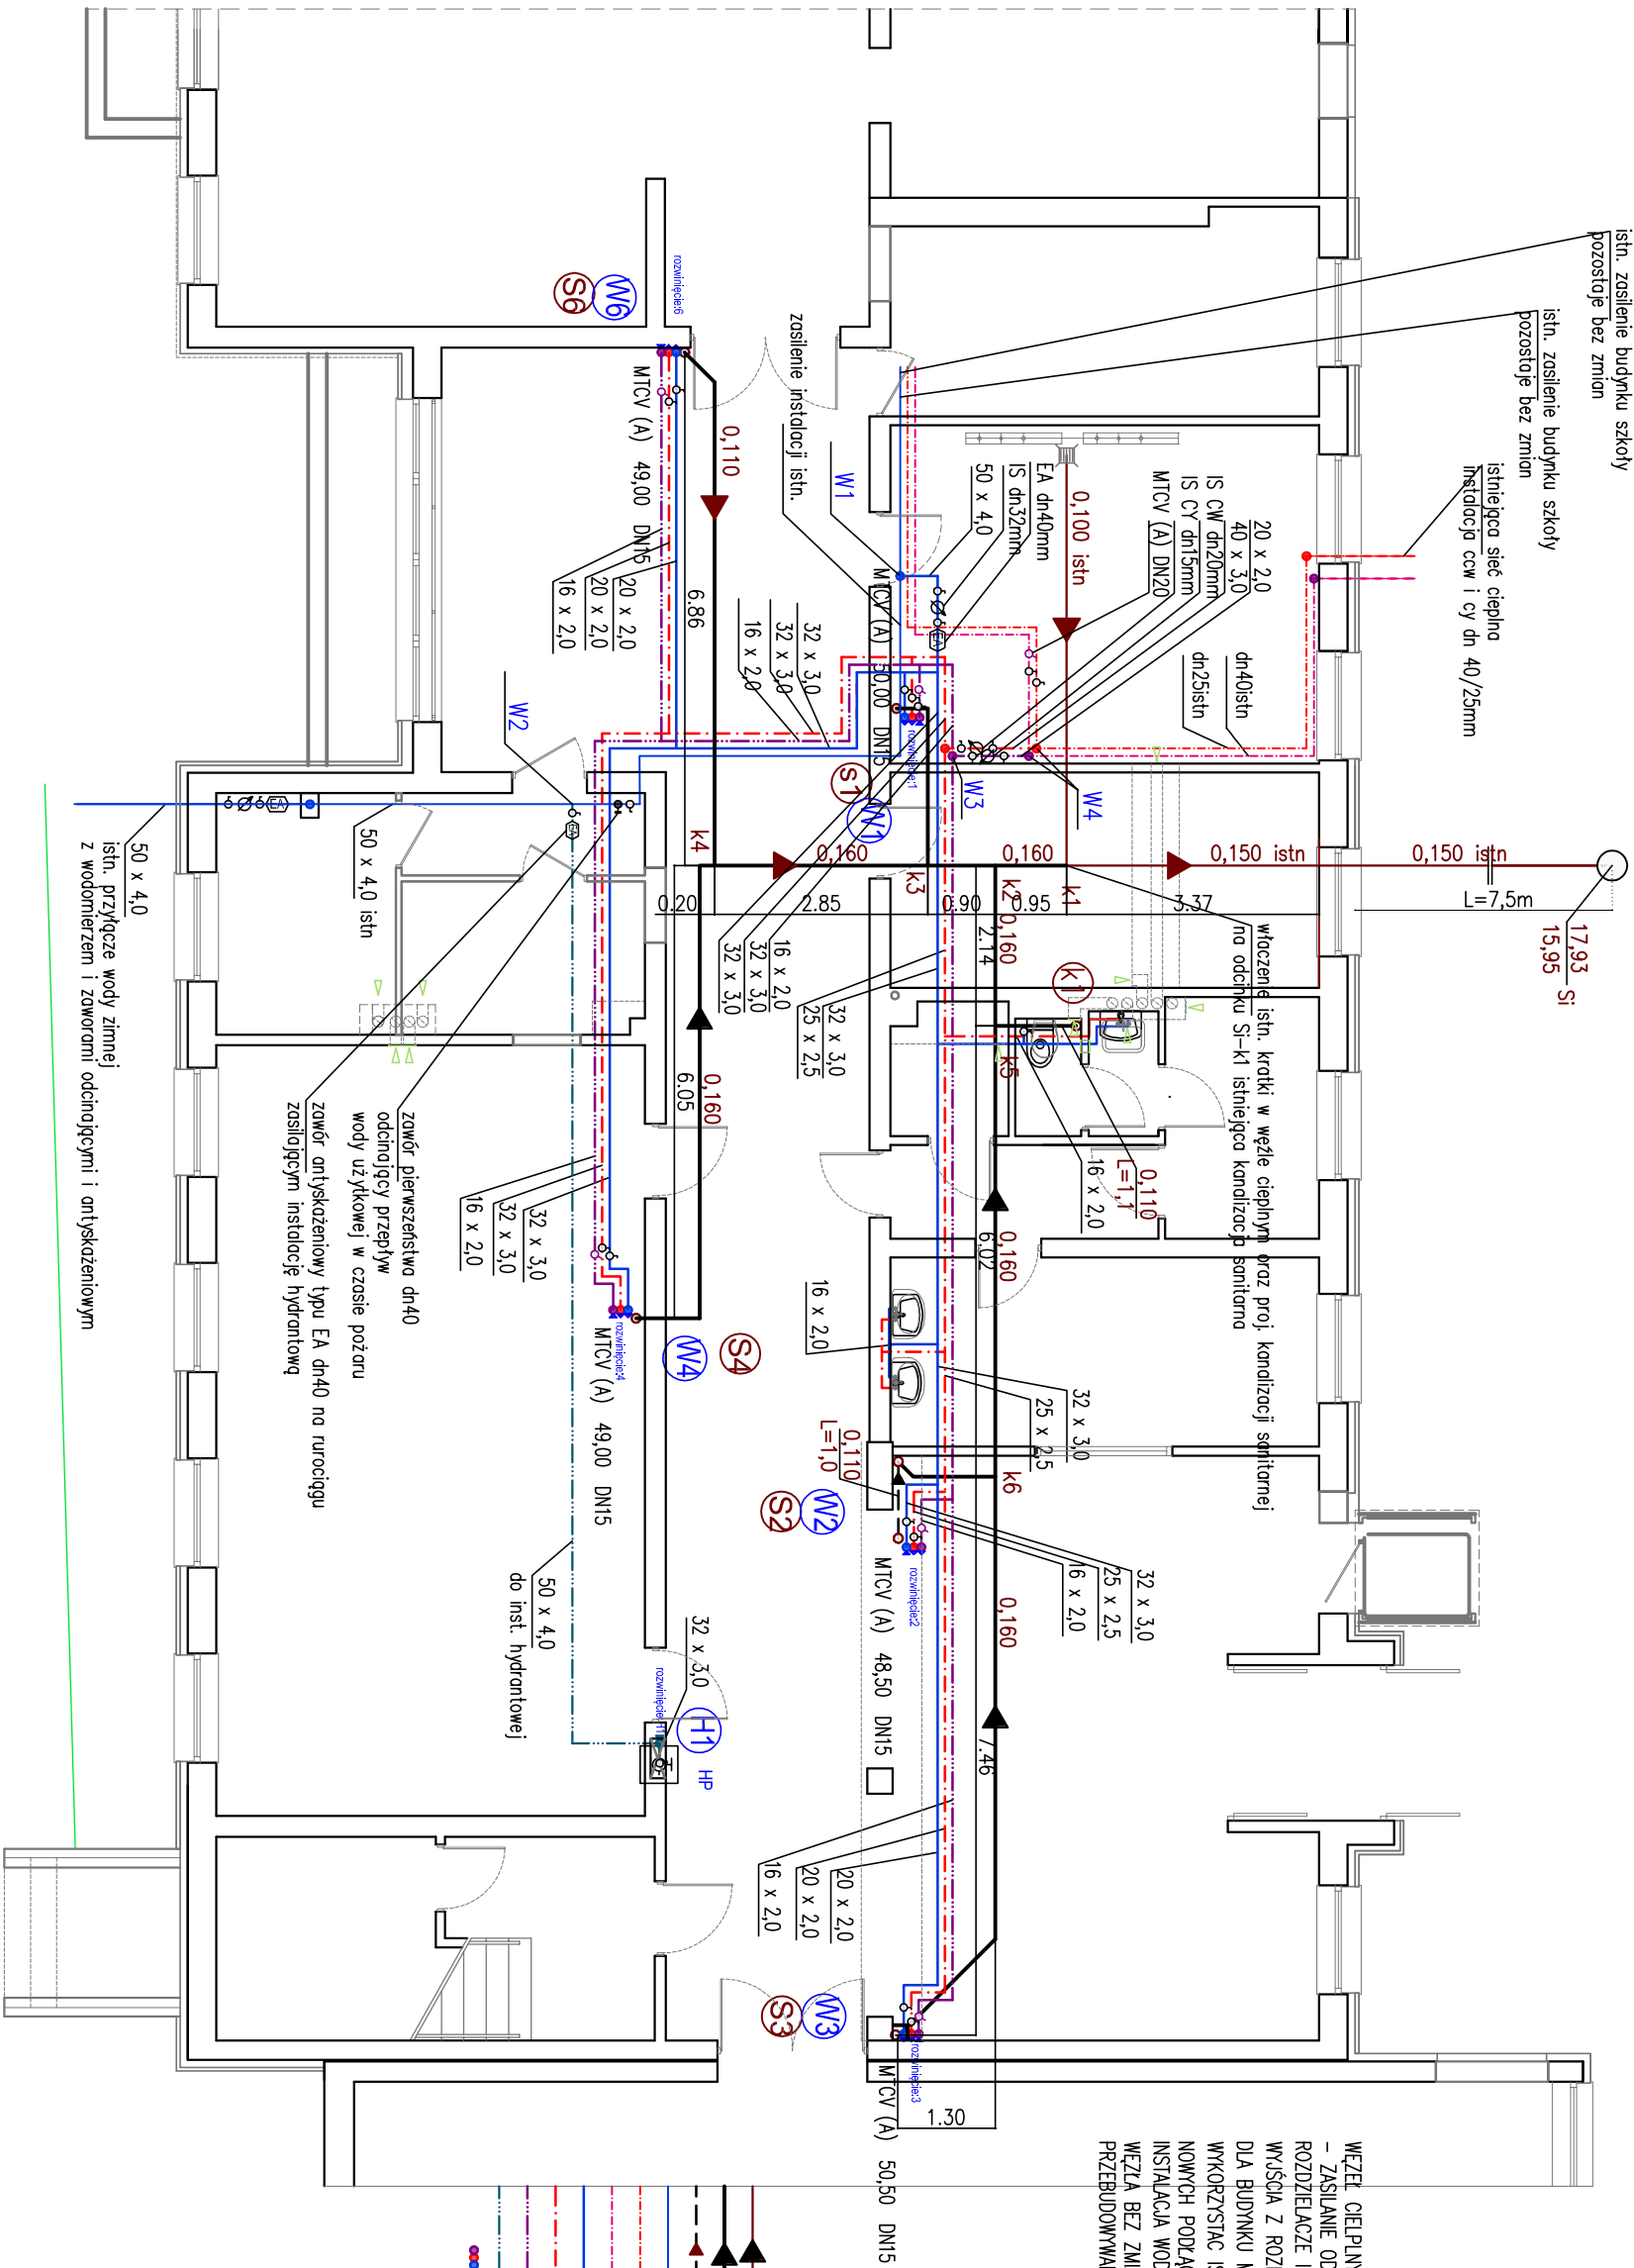

WĘZŁ CIEPŁYNY:
- ZASILANIE OD STRONY SIECI CIEPŁEJ DLA C.O. I COW POZOSTAJE BEZ ZMIAN.
ROZDZIELACZE INSTALACJI C.O.
WYŚCIGA Z ROZDZIELACZA O ŚREDNICY dn50mm POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN.
DLA BUDYNKU MODERNIZOWANEGO WYKONAĆ DWA WYŚCIGA Z ROZDZIELACZA C.O. -
WYKORZYSTAĆ ISTNIEJĄCY KRÓCIEC dn40mm I WYKONAĆ NOWY RÓWNIEŻ dn40mm DLA
NOWYCH PODŁĄCZEŃ
INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ - ISTNIEJĄCE ZASILANIE W POMIESZCZENIU
WĘZŁA BEZ ZMIAN. WYKONAĆ NOWE ODGAŁĘZIENIA Z PODCIŻNIKAMI DLA BUDYNKU
PRZEBUDOWYMANEGO

- istniejąca kanalizacja sanitarna
- projektowana kanalizacja sanitarna
- istniejąca instalacja zimnej wody
- istniejąca instalacja ciepłej wody
- istniejąca instalacja cyrkulacji
- projektowana instalacja zimnej wody
- projektowana instalacja ciepłej wody
- projektowana instalacja cyrkulacji
- piony instalacji KS, ZW, CW, CY, średnice pionów KS wg opisu.

PROJEKT BUDOWLANY

nazwa obiektu	ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ CZĘŚCI OBIEKTU P.N. "ZESPÓŁ SZKÓŁ W KARLINIE" NA INTERNAT INTERNAT - OBIEKT ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO		
adres inwestycji	78-230 Karfino ul. Parkowa dz.nr 156/4, 162/1, 492, 138 obręb 004		
treść rysunku	Rzut piwnicy - instalacja wod. - kon.		
jednostka projektowa	BIURO PROJEKTOWE ARCHITEKTURY I URBANISTYKI 78-200 Biologard ul. Włocłowego 6	skala	1:100
branża	SANITARNA	data	04.2017
projektował	inż. Wanda Grzeszkowiak	nr.dps	IS-1
mgr inż. Wojciech Kępc	proj.inst.sanitarne-upr.nr A/PB/8300/36/81	str.	
sprawdził	proj.inst.sanitarne- upr. nr 78/Sz/2002		